

# 平成30年度 医政局・老健局 地域医療介護総合確保基金

負担割合：国 2/3, 都道府県 1/3

(活用推奨完オゾ製品：完オゾ特浴・完オゾ特浴ファインバブル)

◆申請メニュー例 (都道府県, 区市町村で内容が異なるため、担当課へご相談下さい)

- ・医療, 老健施設：病床の転換に向けた施設・整備 300万円/床 半額
- ・介護施設：介護施設等整備事業 (施設開設時やサービス改善の為の既存施設改修時)

## 完オゾ技術特許申請

◆平成27年4月 老健局「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」改定

改訂後：塩素系薬剤が使用できる浴槽水であっても、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、塩素系薬剤以外の消毒方法を使用できること。

これに伴い、完オゾシステムには塩素系薬剤とオゾンの併用による効果半減作用を防ぐための【塩素・オゾン分離式併用殺菌方式】を用いています。今般、『完オゾシステム技術特許』として申請する運びとなりました。

### 完オゾファインバブル




医療法人社団武蔵会  
コンフォート入れ歯クリニック  
医療用モニターとして導入いたしました。  
理事長 池田昭

平成28年1月18日(月)  
公明党 石田祝穂 政務調査会長  
豊寿園  
完オゾ特浴視察

石田祝穂 政調会長が医政局・老健局交付金対象の完オゾ導入モデル施設 特別養護老人ホーム 豊寿園の視察を行いました。



## 湯面垢取り装置「アカパス」

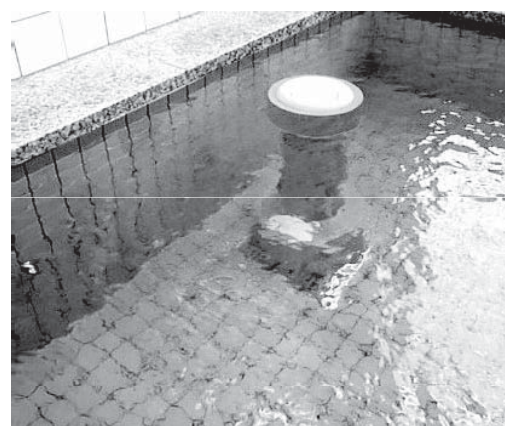


浴槽水面の垢や髪の毛の除去また、オーバーフローにより捨てる水にかかるコスト問題が、アカパスを吸水口に設置することでコスト削減に繋がります。併せてレジオネラ属菌、ノロウイルス等の浴槽感染対策ができます。

無料お試し期間が1週間

### アカパス動画

実際にアカパスを使用している様子をご覧ください。

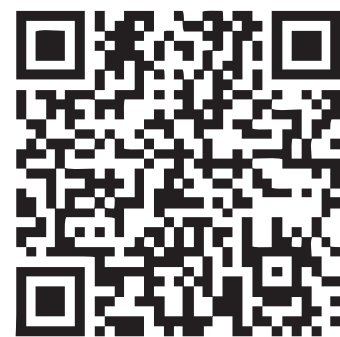


## 完オゾ特浴・個浴シリーズ

### ■完オゾ CZ-KST ロベリア仕様

[浴槽] ROB-410C/R/L

1,210万円(ストレッチャー, 担架 込)  
+ 完オゾ装置 大 500万円

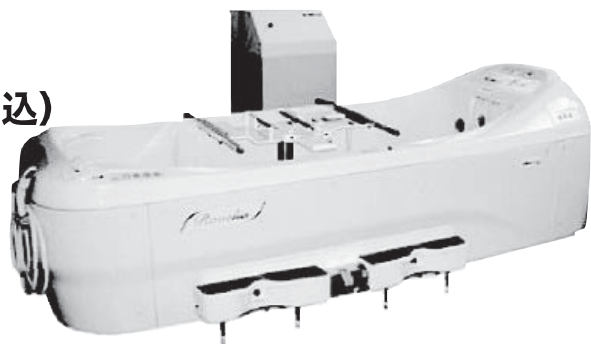

### ■完オゾ CZ-KST ホーミィース仕様

[浴槽] LIT-700R/L

385万円(入浴用車椅子 込)  
+ 完オゾ装置 中 450万円



### ■完オゾ CZ-KST TOTOラフィア仕様

[浴槽] PHS1508#NW1

195,000円  
+ 完オゾ装置 小 350万円



## 完オゾシステム導入施設

鳥取県吉岡温泉町 ケアハウス暖の里

本館：三朝温泉よりタンクローリー  
新館：吉岡温泉より源泉引き上げ



(環境新聞)完全オゾン処理でテラオ 世界初レジオネラ0.03ppmで殺菌  
環境関連機器メーカーのテラオと高知高専土居教授との共同研究で、オゾン濃度0.03ppmでもレジオネラ属菌の殺菌効果があることが、世界で初めて確認され、平成19年6月13日の「環境新聞」に取り上げられました。  
<http://www.terao-kochi.co.jp/info/info070613.html>

(高知新聞)平成18年8月27日  
「香美市のデイサービス施設 レジオネラ菌 国基準41倍」  
<http://kanozo.jp/h18.8.27kochishinbun-puraza.pdf>

菌が検出された浴槽水を採水したのは、平成18年7月24日(月)の運転開始後40分の時点。前日の土日は入浴がなく完オゾ運転休止日でした。その後8月14日に運転開始後2時間半での再検査では菌の検出はありませんでした。

塩素系薬剤とは特性が異なる為、オゾンの特性に沿った完オゾ運用マニュアル(運転開始後2時間以降の入浴、採水検査実施 等)に従った運用が重要です。

お問合せ先

(株)エコロジーサイエンス

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町2-5-19  
<http://www.terao-kochi.co.jp>

●TEL: 088-885-0670 (担当: 細木)  
●施設見学に関するお問合せ先: 090-5911-1742 (担当: 元久)  
●FAX: 088-883-6653  
●E-mail: info@terao-kochi.co.jp

アドフィット・グループ  
<http://www.adlfit.co.jp/member.htm>  
<NPO完全オゾン協議会>  
<http://www.kanozo.jp/>